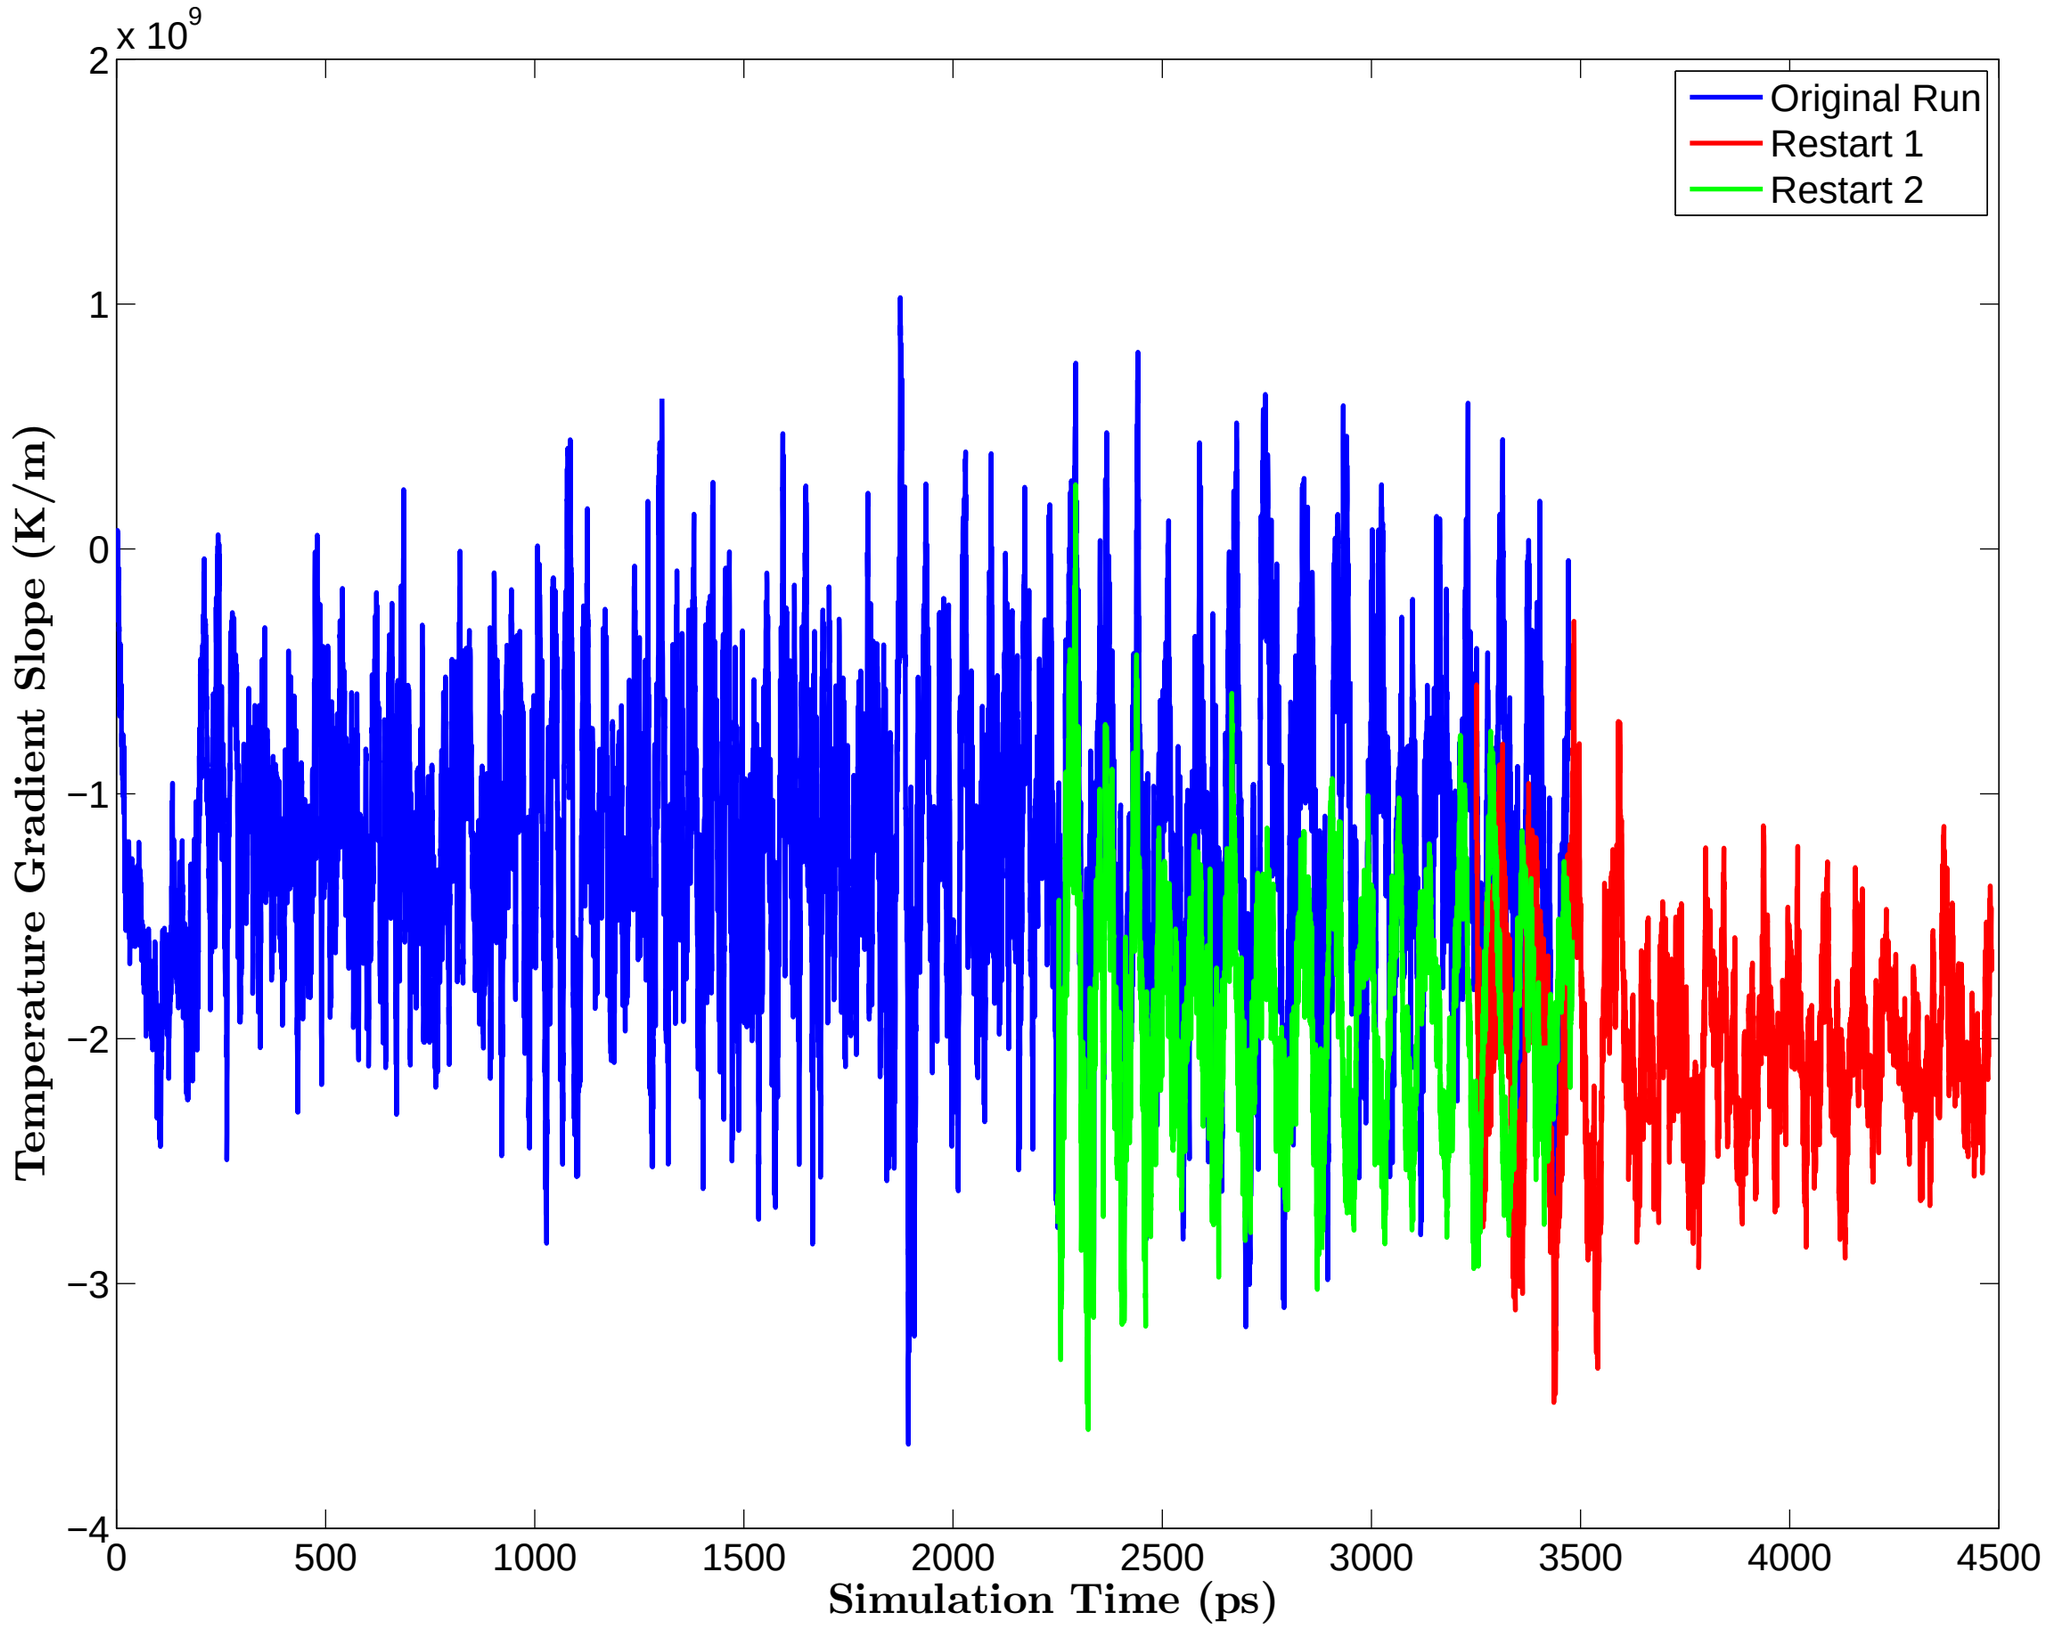
x 10^9
2
1
0
−1
−2
−3
−4
Temperature Gradient Slope (K/m)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Simulation Time (ps)
Original Run
Restart 1
Restart 2